

Váš list značky/zo dňa
26.06.2024

Naša značka

Vybavuje/linka
Ing. Ivan Ondrejka
+421 915 922 839

Liptovský Mikuláš

Vec: oznámenie o začatí opráv VN vedenia v Černovej pri ihrisku

Vážený pán primátor.


Spoločnosť SSD a.s. plánuje v 28 týždni **08-12.07.2024** opraviť (vymeniť) 2ks drevených podperných bodov spolu s vodičmi na VN vedení prechádzajúcom od ihriska smerom k ulici Priehradka, 1ks betónový podperný bod pri ulici Račkov a výmenu úsekového odpojovača pri autobusovej otočke na ulici Andreja Hlinku.

Práce bude vykonávať dodávateľsky firma EEM s.r.o

V prílohe sú na mape modrou farbou zvýraznené elektrické zariadenia ktoré sa budú opravovať.

S pozdravom

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
-78-





Ing. Ivan Ondrejka
Stredisko Prevádzky a správy EZ LM

Prílohy:

Príloha č.1 – situácia s vyznačeným miestom opráv

Príloha č.2 – legislatívne súvislosti

Príloha č.1 – situácia s vyznačeným miestom opráv

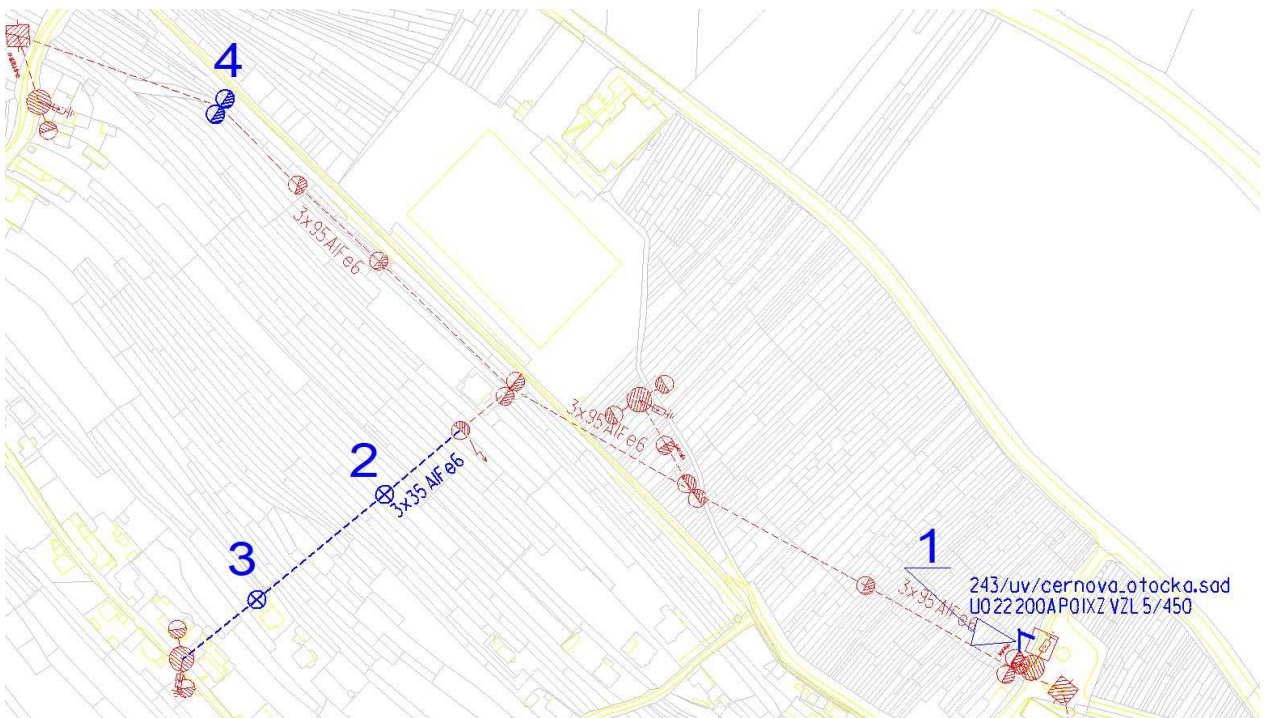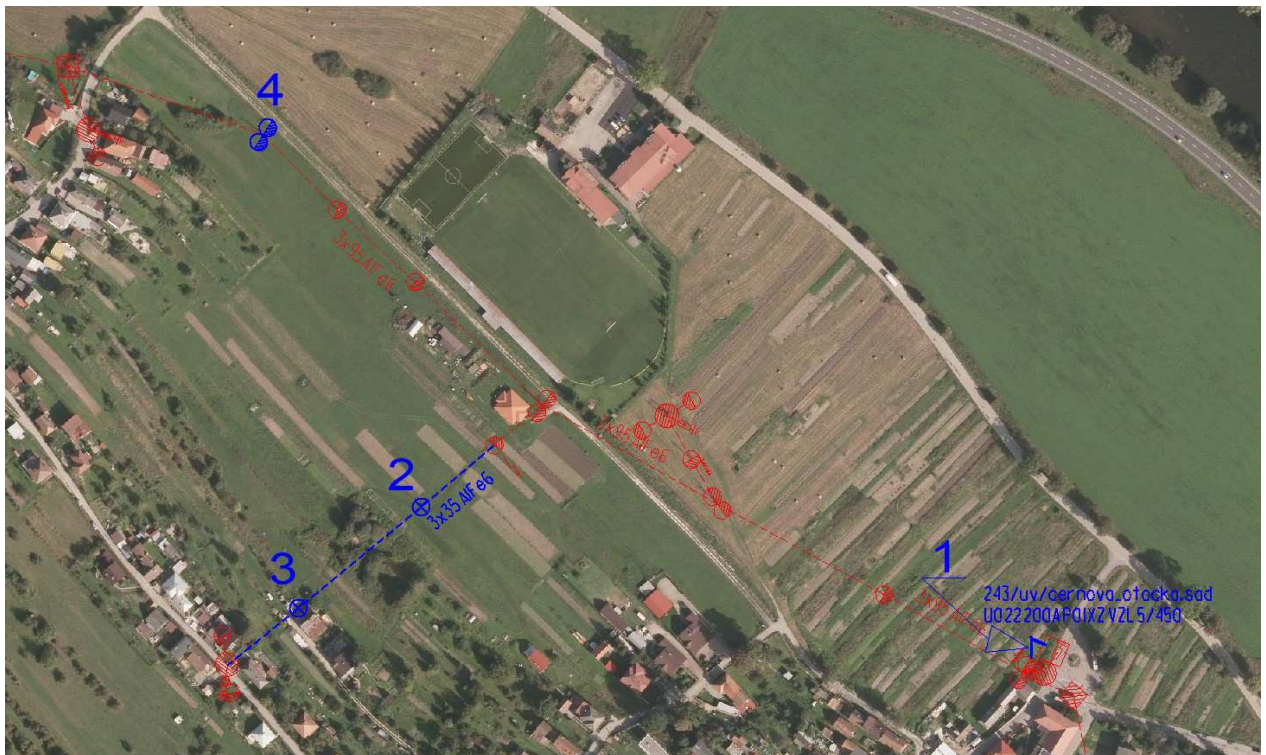

Príloha č.2 – legislatívne súvislosti

Pre pochopenie výkonu zákonných oprávnení spoločnosti Stredoslovenská Distribučná, a.s. a lepšiu informovanosť vlastníkov nehnuteľností, na ktorých resp. v ktorých sa nachádzajú elektrické zariadenia, považujeme za dôležité poukázať na nasledujúce skutočnosti:

V ustanovení **§ 11** Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. sú zakotvené oprávnenia držiteľa povolenia. Jedným z týchto oprávnení je aj to, že držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba **je oprávnený vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení** v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti. Predchádzajúce oznámenie vstupu na resp. do nehnuteľnosti vlastníkovi sa nevyžaduje, ak ide o údržbu na zariadeniach sústavy alebo siete.

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva podľa Zákona o energetike dozor nad **dodržíavaním povinností** fyzických osôb a právnických osôb s osobitným zreteľom na plnenie povinností, okrem iného na vykonávanie činností v energetike a povinností fyzických a právnických osôb v ochranných pásmach sústavy. Slovenská obchodná inšpekcia môže **uložiť pokutu** fyzickej osobe alebo právnickej osobe za **porušenie povinností** v ochrannom pásme sústavy.

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia na SS D, a.s. so vstupom na resp. do nehnuteľnosti a bude brániť SS D, a.s. vo výkone týchto oprávnení, bude SSD, a.s. považovať takéto konanie vlastníka nehnuteľnosti za porušenie Zákona o energetike a oznámi túto skutočnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii.

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností vlastníka pozemku vznikne SSD, a.s. škoda, bude SSD, a.s. nútená si vzniknutú škodu od daného vlastníka nehnuteľnosti nárokovat' **v občiansko-súdnom konaní** (podľa **§ 420 ods. 1** Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti).

Zároveň poukazujeme, že porušenie povinností vlastníka nehnuteľnosti – **zabránenie SSD, a.s. vstupu** na resp. do nehnuteľnosti môže dôjsť k **spáchaniu trestného činu**:

- **všeobecného ohrozenia** podľa **§ 284** Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., (kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí poruchu, či haváriu **elektriny**, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťažší jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov,

- **poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** – podľa **§ 286** Trestného zákona, - kto úmyselne ohrozí prevádzku energetického zariadenia a spôsobí poruchu prevádzky energetického zariadenia potrestá sa odňatím slobody na štyri až osem rokov.

Podľa **§ 43 ods. 4** Zákona o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením:

1.
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
2. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.